



CORPO DE BOMBEIROS

DECRETO ESTADUAL 63.911/2018





LEI COMPLEMENTAR 1.257/2015

“**Artigo 1º** - Fica instituído o **Código Estadual de Proteção Contra Incêndios e Emergências** com o objetivo de sistematizar normas e controles para a proteção da vida humana, do meio ambiente e do patrimônio, estabelecendo padrões mínimos de prevenção e proteção contra incêndios e emergências, **bem como fixar a competência e atribuições dos órgãos encarregados pelo seu cumprimento e fiscalização**, facilitando a atuação integrada de órgãos e entidades.”

...

“**Artigo 16** - A Segurança Contra Incêndios e Emergências, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, **será exercida pelo CBPMESP**, na forma desta lei complementar.”




A FORÇA PÚBLICA DE SÃO PAULO



CCB

ESTRUTURA NORMATIVA

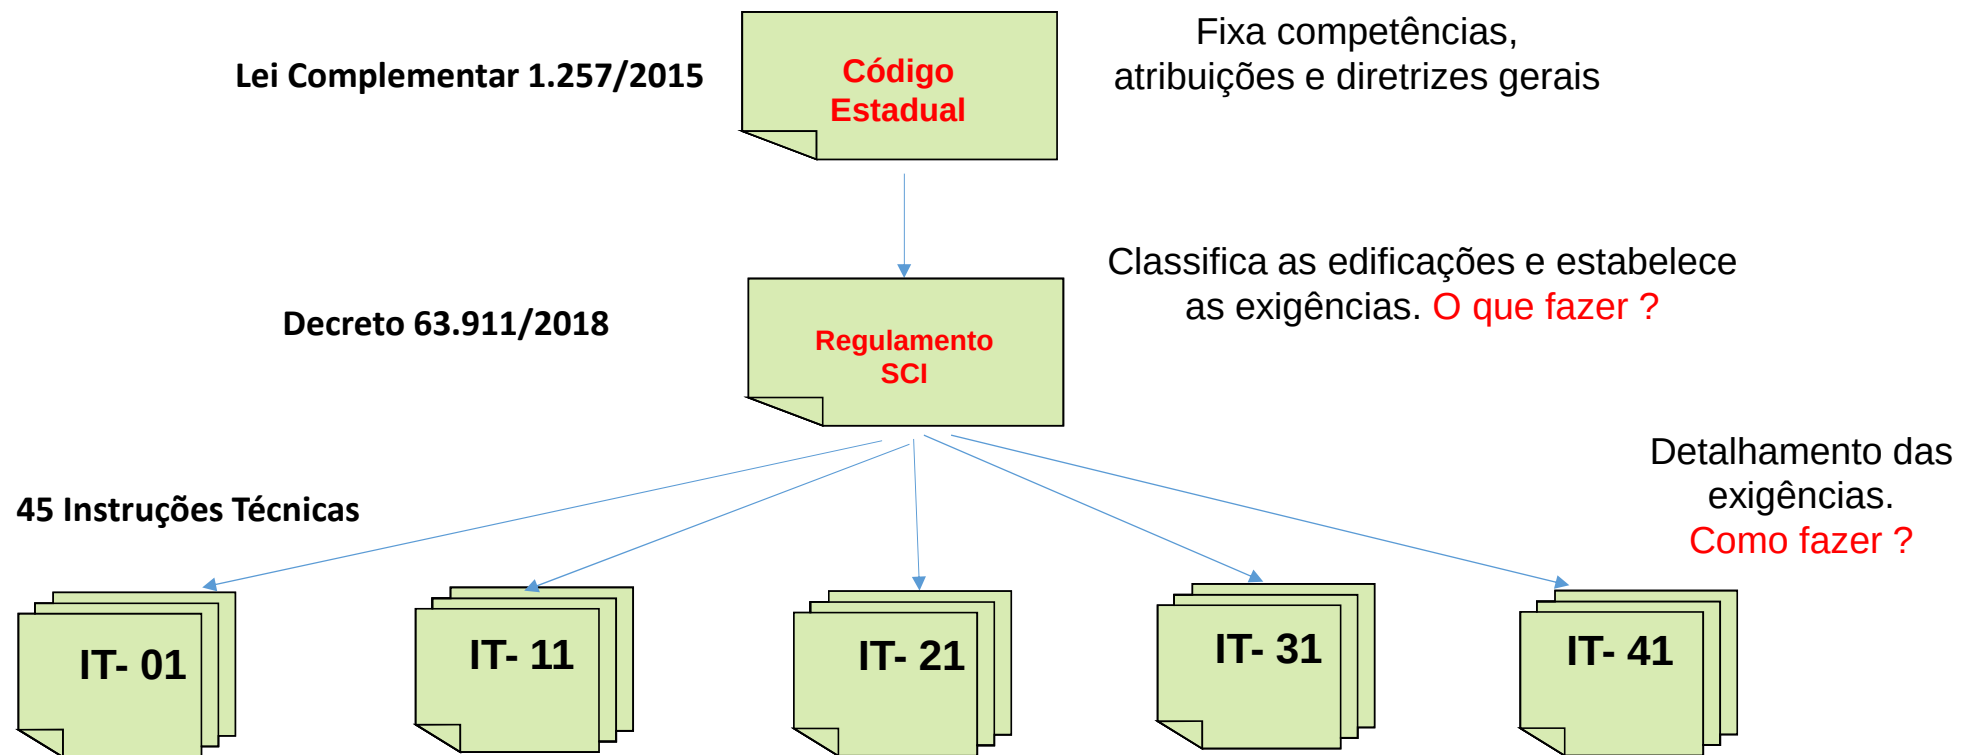



O QUÊ REGULARIZAR?

Todas as edificações e áreas de risco, exceto as edificações unifamiliares (Art 4º, § 1º, D.E. 63.911/18)

QUANDO REGULARIZAR?

- Construção e reforma;
 - Mudança de ocupação ou uso;
 - Ampliação de área construída;
 - Aumento na altura;
 - Regularização de áreas existentes.
- (Art 4º, *caput*, D.E. 63.911/18)



COMO REGULARIZAR?

APRESENTAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO + INSTALAÇÃO DAS
MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

- ✓ Projeto Técnico Simplificado (**PTS**)
- ✓ Projeto Técnico (**PT**)



QUEM DEVE REGULARIZAR?

É de inteira responsabilidade do proprietário ou do **responsável pelo uso**, a qualquer título, manter a edificação regularizada e utilizar a edificação de acordo com o uso para o qual foi projetada. (Art 15, D.E. 63.911/18)

Compete ao **responsável técnico** e ao responsável pela obra adotar, dimensionar e instalar corretamente as medidas de segurança contra incêndio, conforme o disposto nas normas técnicas afins. (Art 14, D.E. 63.911/18)



QUEM DEVE REGULARIZAR?

Compete ao CBPMESP, nas vistorias técnicas de regularização ou de fiscalização, por meio de seus militares, a verificação, de forma visual e por amostragem, das medidas de segurança contra incêndio previstas para as edificações e áreas de risco, não se responsabilizando pela instalação, comissionamento, inspeção, teste, manutenção ou utilização indevida.



RELATÓRIO DE COMISSIONAMENTO E INSPEÇÃO PERIÓDICA

Na **primeira vistoria**, deverá ser encaminhada relatório de **comissionamento** dos sistemas:

- **pressurização** de escadas de emergência;
- **alarme e detecção** de incêndio;
- **hidrantes** e mangotinhos;
- **espuma e resfriamento**;
- **chuveiros automáticos**.

Na **renovação do AVCB**, deverá ser encaminhado relatório de **inspeção periódica**.



A FORÇA PÚBLICA DE SÃO PAULO



CCB

Anexo N

Relatório de Comissionamento e de Inspeção Periódica do sistema de hidrantes e mangotinhos

Endereço: _____ nº _____
Município: _____ Telefone: (+) _____
Responsável pelo uso: _____ e-mail: _____
Ocupação: _____

1. HIDRANTES/MANGOTINHOS:		Sim	Não
1.1	O sistema de hidrantes/mangotinhos atende ao leiaute da edificação conforme projeto técnico aprovado?		
1.2	Todos os compartimentos estão protegidos por hidrantes/mangotinhos?		
1.3	Os hidrantes/mangotinhos estão instalados na posição correta, conforme projeto técnico aprovado?		
1.4	Os hidrantes/mangotinhos estão desobstruídos e sinalizados conforme a IT nº 20?		
1.5	Os hidrantes/mangotinhos estão sem vazamentos?		
1.6	As mangueiras de incêndio estão em bom estado de conservação e possuem as demarcações de certificação?		
1.7	Os abrigos estão de acordo com os parâmetros da IT nº 22?		
1.8	Os abrigos possuem os equipamentos necessários (esguichos e chaves de mangueiras)?		
2. CONJUNTO BOMBA DE INCÊNDIO (Bomba + Motor + Painele de controle e partida).		Sim	Não
2.1	A bomba de incêndio está adequadamente instalada?		
2.2	Existe bomba "jockey" instalada? Caso positivo, a mesma está adequadamente instalada?		
2.3	A bomba de incêndio está em compartimento protegido contra o fogo?		
2.4	A bomba de incêndio está em compartimento sem acúmulo de materiais combustíveis?		
2.5	A bomba de incêndio está sem vazamentos? (teste)		
2.6	A bomba de incêndio está instalada com vazão e pressão de acordo com projeto técnico aprovado?		
2.7	Os manômetros e pressostatos estão em boas condições e funcionando corretamente?		
2.8	As válvulas de bloqueio (exceto no cabeçote de testes, se houver) estão travadas na posição completamente		
2.9	A fixação da bomba de incêndio está adequada?		
3. TUBULAÇÃO		Sim	Não
3.1	Tubulação sem danos mecânicos?		
3.2	Tubulação sem vazamentos? (teste)		
3.3	Tubulação sem corrosão ou obstrução interna?		
3.4	Tubulação adequadamente alinhada?		
3.5	Tubulação pintada e identificada?		
3.6	Suportes e braçadeiras adequados?		

ANEXO O

Relatório de Comissionamento do Sistema de Chuveiros Automáticos

MEMORIAL DE ENSAIOS E MATERIAIS PARA INSTALAÇÕES SUBTERRÂNEAS - fl. 01/05						
PROCEDIMENTO A conclusão dos trabalhos, inspeção e ensaios deve ser feita pelo instalador e testemunhada pelo representante do proprietário. Todos os problemas devem ser resolvidos e o sistema colocado em serviço antes que o instalador se retire da obra. Este formulário deve ser preenchido e assinado pelas partes representadas.						
Proprietário:				Data:		
Endereço:						
Projeto	Instalação em conformidade com o projeto?			Sim ()	Não ()	
	Equipamentos usados correspondem aos especificados no projeto?			Sim ()	Não ()	
	Se não, explicar divergências:					
Instruções	O responsável pelo uso dos equipamentos de combate a incêndios foi instruído quanto à localização de válvulas de controle e sobre cuidados e manutenção dos novos equipamentos?			Sim ()	Não ()	
	Nome do responsável					
	Se não, explicar					
	Foram deixadas no local, cópias dos seguintes documentos?					
	1. Folhas de dados dos componentes do sistema			Sim ()	Não ()	
2. Instruções de operação, cuidados e manutenção			Sim ()	Não ()		
Localização do sistema	Edificações atendidas pelo sistema:					
Chuveiros automáticos	Marca	Modelo	Ano de fabricação	Tamanho do orifício	Quantidade	Temperatura de operação



A FORÇA PÚBLICA DE SÃO PAULO



CCB

ANEXO K

Atestado de Conformidade das Instalações Elétricas

Atestado de conformidade das instalações elétricas				
Classificação (uso) da edificação:		Idade do imóvel:		
Endereço:				
Bairro:	Cidade:	CEP:	Fone: ()	
Pessoa de contato:				
O responsável pelo fornecimento deste atestado deve preencher todos os campos da tabela a seguir.				
"C" = CONFORME / "NA" = NÃO APLICÁVEL				
Item da IT 41	Requisito para inspeção visual	C	NA	
6.1	Condições de instalação dos condutores isolados, cabos unipolares e cabos multipolares.			
6.2	Os circuitos elétricos devem possuir proteção contra sobrecorrentes (disjuntores ou fusíveis).			
6.3	As partes vivas estão isoladas e/ou protegidas por barreiras ou invólucros.			
6.4	Todo circuito deve dispor de condutor de proteção "fio-terra" e todas as massas da instalação estão ligadas a condutores de proteção (salvo as exceções).			
6.5	Todas as tomadas de corrente fixas devem ser do tipo com polo de aterramento (2P + T ou 3P+T).			
6.6	Existência de dispositivo diferencial residual (DR) para proteção contra choques elétricos (salvo as exceções do item 6.6).			
6.7	Quando houver possibilidade de os componentes da instalação elétrica representarem perigo de incêndio para os materiais adjacentes, deverá haver a devida proteção.			
6.8	Os quadros de distribuição devem ser instalados em locais de fácil acesso.			
	Os quadros de distribuição devem ser providos de identificação e sinalização do lado externo, de forma legível e não facilmente removível.			
6.8	Os componentes dos quadros devem ser identificados de tal forma que a correspondência entre componentes e respectivos circuitos possa ser prontamente reconhecida, de forma legível e não facilmente removível.			
	Sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA).			
7.1.2	Os quadros, circuitos e linhas dos sistemas de segurança contra incêndio devem ser independentes dos circuitos comuns.			
7.1.3 a 7.1.5	As fontes de energia, os quadros, os circuitos e as linhas elétricas que alimentam equipamentos de segurança destinados ao combate e supressão de incêndio, à ventilação, à pressurização e ao controle de fumaça devem estar devidamente protegidos com material resistente ao fogo ou enclausurados em ambientes resistentes ao fogo.			
7.1.6	Sala do motorizador e circuitos elétricos de segurança por ele alimentados estão em conformidade com o item 7.1.6.			
7.1.9	Circuitos de corrente alternada estão separados dos circuitos de corrente contínua.			

ANEXO L

Tabela de Proteção da Estrutura

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA				
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO				
CORPO DE BOMBEIROS				
TABELA DE PROTEÇÃO DA ESTRUTURA				
1. IDENTIFICAÇÃO				
EMPRESA:				
OCUPAÇÃO:				
ENDEREÇO:				
MUNICÍPIO:		e-mail:		
TABELA DO CÁLCULO DA ESPESSURA DO REVESTIMENTO DAS ESTRUTURAS				
MATERIAL UTILIZADO:				
TRRF:				
PERFIL	Perímetro(m)	Área(m²)	Fator de Forma(m ⁻¹)	espessura (mm)
V1				
V2				
V3				
.				
.				
.				
Vn				
P1				
P2				
P3				
.				



A FORÇA PÚBLICA DE SÃO PAULO



CCB

ONDE REGULARIZAR?



Bem vindo ao Portal de Serviços do Via Fácil Bombeiros, do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

Serviços Disponibilizados

AGENDAMENTO ELETRÔNICO [Leia Mais...](#)

Informativos

MODELOS DE DOCUMENTOS [Leia Mais...](#)

ORIENTAÇÕES PARA EMPREGO DO RELATÓRIO DE COMISSONAMENTO E RELATÓRIO DE INSPEÇÃO PERIÓDICA [Leia Mais...](#)

https://viafacil2.policiamilitar.sp.gov.br/VFB_WEB/Default.aspx



A FORÇA PÚBLICA DE SÃO PAULO



CCB

CADASTRO DO PROJETO



CORPO DE BOMBEIROS - PMESP
VIA FÁCIL BOMBEIROS



Solicitações	Consulta	Usuários	Upload de Docs	Apoio ao Usuário	Sair
Vistoria	Projeto Técnico Simplificado	Primeira Vistoria / Renovação			
Análise de Projeto	Projeto Técnico	Retorno de Vistoria Comunicada			
Formulário de Atendimento Técnico					
Comissão Técnica					
Recurso de Fiscalização					
Agendamento de Atendimento Técnico					



Caro Sr(a). ADMINISTRADOR DEPARTAMENTO DE PREVENÇÃO - CORPO DE BOMBEIROS,

Seja bem-vindo ao Via Fácil Bombeiros, sistema informatizado disponibilizado ao cidadão para acesso ao Serviço de Segurança contra Incêndio do Corpo de Bombeiros.

Com ele o interessado pode solicitar a regularização de sua edificação ou área de risco, enviar e imprimir a documentação necessária, pagar os taxas e acompanhar o andamento dos serviços prestados pelo setor de prevenção do Corpo de Bombeiros de sua residência ou escritório.

Este é mais um serviço prestado pelo Corpo de Bombeiros na busca da excelência do atendimento ao usuário e na promoção da cidadania.

Versão: 1.49.0.0

Solicitações	Consulta	Usuários	Upload de Docs	Apoio ao Usuário	Sair
Cadastro de Projeto Técnico Simplificado					
Identificação da Edificação e/ou Área de Risco					
Logradouro Público*: AVENIDA TERESA CRISTINA					
Número*: 200		CEP*: 01553-000			
Complemento*:					
Bairro*: IPIRANGA					
Município*: SAO PAULO		UF: SP			
Dados do Proprietário					
☒ Pessoa Física		☐ Pessoa Jurídica		CPF*: 111.111.111-11	
Nome*: TESTE APRESENTAÇÃO					
E-mail*: TESTE@GMAIL.COM		Telefone*: (11) 11111-1111			
☒ O Proprietário é também o Responsável pelo Uso					
Dados do Responsável Técnico					
Nome*: TESTE PRESENTAÇÃO TESTE					
E-mail*: TESTERESPTECNICO@GMAIL.COM		Telefone*: (11) 11111-1111			
CPF*: 111.111.111-11		CREA/CAU*: 1111111111111111			
Nº. da ART/RRT*: 111111111111111111					
Dados da Edificação					
Área Total Construída (m²)*: 450.00		Área à Descontar (m²): 0.00			
Nº de pavimentos*: 1		Risco (Carga de Incêndio)*: Médio			
Informe a ocupação principal do imóvel*: H - Serviço de saúde e institucional		Informe a ocupação do subsolo do imóvel (se houver): - Selecione o Grupo -			
H-4 - Reparação Pública, edificação					
Descrever as Ocupações*: TESTE					
195 restante					
Isenção					
Somente selecione um dos itens abaixo caso realmente sua edificação se enquadre em uma das isenções listadas.					
Será necessária comprovação documental da condição de isenção declarada.					
- Selecione -					
- Selecione -					
Obrigação de administração pública direta (municipal, estadual, federal)					
MEI nos termos do § 3º do Art. 4º da Lei Complementar 123 (14/12/06); alterado pela Lei Complementar 147 (07/08/14). Outros que as legislações determinarem.					
☒ Extintores		☐ Controle de material de acabamento			



CCB



CORPO DE BOMBEIROS - PMESP

VIA FÁCIL BOMBEIROS

Solicitações
Consulta
Usuários
Upload de Docs
Apoio ao Usuário
Sair

Upload de Documentos

Atenção:
 É possível excluir documentos de uma solicitação que ainda não tenha protocolo na rotina "Consulta > Consultar Documentos" no menu superior.
 Para solicitação do tipo FAT C não é necessário informar o número do Projeto Técnico.

Solicitação:*

Projeto:*

Nome do Arquivo* : Escolher arquivo Nenhum arquivo selecionado

Tipo do Documento* :

[Selecione]

[Selecione]

ART/RR/T - Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica

ART/RR/T - Inspeção e/ou manutenção de vasos sob pressão

ART/RR/T - instalação e estabilidade das armações de circuitos

ART/RR/T - instalação e estabilidade dos palcos e outras estruturas

ART/RR/T - instalação e/ou manutenção do grupo motorogerador

ART/RR/T - instalação/estabilidade de arquivabancada e arena desmontável

ART/RR/T - instalação/manutenção - CMAR, conf. IT-10, exceto Classe I

ART/RR/T - instalação/manutenção - compartimentação de shaft e fachada

ART/RR/T - instalação/manutenção - medida de segurança contra incêndio

ART/RR/T - instalação/manutenção - revest. elemento estrutural (fogo)

ART/RR/T - instalação/manutenção - sist. utilização de gás inflamável

ART/RR/T - instalações dos brinquedos de parques de diversão

ART/RR/T - instalações elétricas

ART/RR/T - lona de cobertura (ocup. com lotação > 100 pessoas, IT-10)

ART/RR/T - montagens mecânicas ou eletroeletrônicas

ART/RR/T - sistema conf. temperatura, despoiramento e explosão (silo)

Atestado de brigada contra incêndio

Atestado de Conf. do Sist. de Detecção e Alarme de Inc./ Wireless

Atestado de Conf. do sist. de detecção e alarme de incêndio - Wireles

Atenção:
 Por favor, efetue um upload de documentos que está sendo enviado para a solicitação.
 A opção "Outros documentos" não está disponível para seleção.
 Os campos com * são obrigatórios.
 Tipo de formato permitido para upload de documentos: plantas de implantação e projetos de engenharia.
Importante: Os documentos devem ser enviados em PDF ou Jpeg.
 Formulário de Envio de Documentos para: PLANTA_Número da solicitação e Projeto_Técnico
 Após realizar todos os uploads, clique em "Efetuar Upload" para prosseguir com o processo (exceto para o tipo de documento "Atestado de Brigada Contra Incêndio").



A FORÇA PÚBLICA DE SÃO PAULO



CCB

TIPOS DE LICENÇA

- ✓ Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB)
- ✓ Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros (CLCB)
- ✓ Termo de Autorização para adequação do Corpo de Bombeiros (TAACB)

 **POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO**
CORPO DE BOMBEIROS
CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS
CLCB Nº 1134

O CORPO DE BOMBEIROS EXPEDE O PRESENTE CERTIFICADO DE LICENÇA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO VIA FÁCIL BOMBEIROS, PARA A EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO ABAIXO, NOS TERMOS DO REGULAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Projeto Nº 001186/3550308/2015
Endereço: AVENIDA TERESA CRISTINA
Complemento:
Município: São Paulo
Ocupação: TESTE
Proprietário: TESTE CLCB
Responsável pelo Uso: TESTE CLCB
Responsável Técnico: TESTE CLCB TESTE
CREA/CAU: 222222222222
Área Total (m²): 450,00
Nº de Pavimentos: 1
Validade: 19/10/2018

Bairro: CAMBUÍ Nº: 200
ART/RRT:
Área Aprovada (m²): 400,00

OBSERVAÇÕES:
1. Para as edificações de baixo potencial de risco, nos termos da IT nº 42/2014, expede-se o presente Certificado de Licença, que substitui o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) para todos os fins.
2. Os dados do presente Certificado de Licença foram fornecidos pelos responsáveis acima, que apresentaram ao Corpo de Bombeiros a documentação obrigatória nos termos da IT nº 42/2014.
3. A alteração de qualquer dado, tais como endereço, área e ocupação, implica na perda da validade do presente Certificado de Licença e obriga o proprietário ou responsável pelo uso a renovar a solicitação.
4. Aos responsáveis compete, antes da ocupação da edificação, dimensionar e instalar as medidas de Segurança contra Incêndio nos termos do Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado de São Paulo.
5. O Corpo de Bombeiros pode, a qualquer tempo, proceder a verificação das informações e das declarações prestadas pelos responsáveis, inclusive por meio de vistorias à edificação e de solicitação de documentos adicionais.
6. O Corpo de Bombeiros pode cassar o presente Certificado de Licença, sem prejuízo das responsabilidades civis e criminais, sempre que constatar situação de risco iminente à vida, ao meio ambiente ou ao patrimônio, ou ainda, no caso de reincidência infracional, de fraude, de resistência ou de embaraço à fiscalização.

NOTAS: 1) O CLCB deve ser afixado na entrada principal da edificação, em local visível ao público. 2) Compete ao proprietário ou responsável pelo uso da edificação a responsabilidade de renovar o CLCB e de manter as medidas de segurança contra incêndio em condições de utilização, providenciando a sua adequada manutenção, sob pena de cassação do CLCB, independente das responsabilidades civis e criminais.

São Paulo, 19 de Outubro de 2015

 Documento emitido eletronicamente pelo Sistema Via Fácil Bombeiros. Para verificar sua autenticidade acesse a página do Corpo de Bombeiros www.corpodebombeiros.sp.gov.br, ou utilize o aplicativo para dispositivos móveis "Bombeiros SP".



A FORÇA PÚBLICA DE SÃO PAULO



CCB



DADOS PÚBLICOS



Consulta Licenças "por número" emitidos pelo Sistema Via Fácil Bombeiros.



Consulta Licenças "por endereço" emitidos pelo Sistema Via Fácil Bombeiros.



Consulta Situação de Protocolo do Sistema Via Fácil Bombeiros.



Consulta autenticidade de plantas eletrônicas aprovadas pelo Corpo de Bombeiros.



Consulta Ordem Fiscalização emitida pelo Corpo de Bombeiros.



Aplicativo Bombeiros SP



CERTIFICAÇÃO

Dos materiais e equipamentos de segurança contra incêndio, por meio de organismos de avaliação da conformidade nacionais ou internacionais acreditados pelo INMETRO, comprovando o atendimento às normas técnicas nacionais. (Exigência Gradativa)

Na ausência de normas técnicas nacionais ou de organismos de avaliação da conformidade acreditados pelo INMETRO, poderão ser aceitos produtos certificados com base em normas técnicas tomadas com referência nas instruções técnicas estabelecidas neste regulamento e organismos de avaliação da conformidade internacionalmente reconhecidos.



INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS (Art 37, D.E. 63.911/18)

- I - advertência escrita;
- II – multa e multa em dobro (reincidência);
- III - cassação da licença do CBPMESP.

A primeira medida a ser aplicada é, **obrigatoriamente**, a advertência escrita.



INTERDIÇÃO EMERGENCIAL



Como medida cautelar de segurança, quando a situação justificar, pelo **risco iminente** ou potencial à vida ou à integridade física de pessoas, o CBPMESP poderá **interditar temporariamente** o local e de imediato **comunicar o setor de fiscalização das prefeituras municipais**, para fins de embargo definitivo da obra ou interdição da edificação, estabelecimento ou atividade. (Art 40, D.E. 63.911/18)



A FORÇA PÚBLICA DE SÃO PAULO



CCB

FISCALIZAÇÃO

Mediante **ordem escrita** e expedida conforme Plano de Fiscalização que contempla:

- Requisições;
- Denúncias; e
- Planejamento próprio, com critérios pré-estabelecidos.



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORPO DE BOMBEIROS



ORDEN DE FISCALIZAÇÃO PROTOCOLO Nº 014705-C/2019

No uso das atribuições definidas na Lei Complementar 1.257/15, conforme item XVI do art. 5º, c/c o art. 24, § 1º e 2º, e em conformidade com o parágrafo único do art. 24 e 25 do Decreto Estadual nº 62.911/15, e demais normas vigentes.

DETERMINO que o Bombeiro Militar, abaixo nominado, na condição de agente fiscalizador, diligencie até a edificação descrita, e proceda a vistoria técnica de fiscalização das medidas de segurança contra incêndio, no prazo máximo de até 6 dias úteis, relatando as condições encontradas e adotando as medidas cabíveis.

Validade: até 05 de abril de 2019

Endereço: Rua Pedro Toledo, n. 20, Jardim Santana, São Paulo

Agente fiscalizador: 1º Sgº PM 891657-1 José da Silva

São Paulo, 01 de abril de 2019

Assinatura: Antônio Pereira

Sgº PM Chefe de SAT



CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: 656DF666-34856717-6566567Y-ED5RT666

Deverão ser observadas as seguintes regras de validação: o código de validação só será válido se for igual ao código de validação original, e o código de validação original só será válido se for igual ao código de validação original.

Para obter o resultado da validação, acesse o endereço: <https://www.policia.mil.br/validacao> ou o endereço: <https://www.policia.mil.br/validacao> e informe o código de validação original.

Para validar a veracidade da Ordem de Fiscalização, acesse o endereço: <https://www.policia.mil.br/validacao> e informe o número da Ordem de Fiscalização original e o código de validação original. O código de validação original só será válido se for igual ao código de validação original.



ADVERTÊNCIA ESCRITA

Após a advertência, o responsável terá um prazo até 180 dias, prorrogáveis por igual período, para corrigir as irregularidades. (**natureza instrutiva**)

Exceção:

- eventos temporários (até um dia antes do evento);
- casos de risco iminente (correção imediata).



MULTA

- Será aplicada quando persistir a conduta infracional de acordo com a gravidade.
- Não isenta o infrator de corrigir as irregularidades (**até 180 dias**).
- Entre 10 a 10.000 UFESP. (**natureza pecuniária**).
- Valor em dobro na reincidência.



MULTA

O sistema de proteção será classificado como:

- **Deficiente:** está instalado no todo ou em parte, pode ser utilizado, porém não atende totalmente as especificações das normas afins;
- **Inoperante:** está instalado, porém não funciona;
- **Inexistente:** não está instalado.




CASSAÇÃO LICENÇA

Será aplicada obrigatoriamente quando persistir a conduta infracional, após a multa em dobro, mas pode ser efetuada a qualquer momento.

A Prefeitura Municipal será informada da cassação, e poderá interditar a edificação.




ORIGEM DAS DEMANDAS

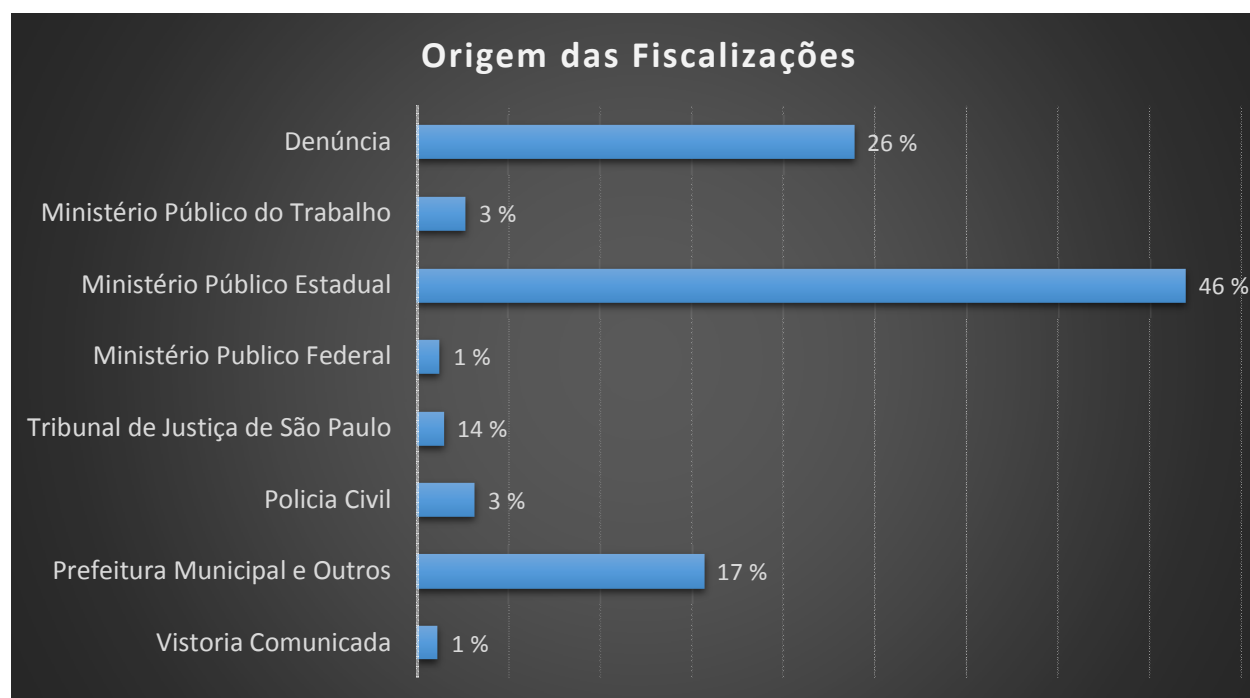




QUANTITATIVO 03 MESES

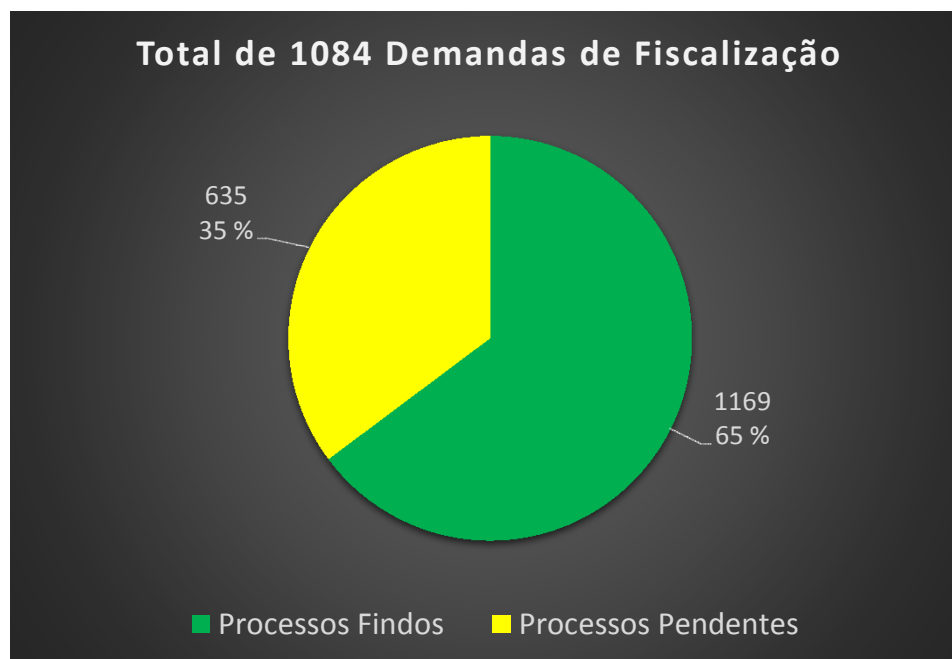



RESULTADOS DA FISCALIZAÇÃO

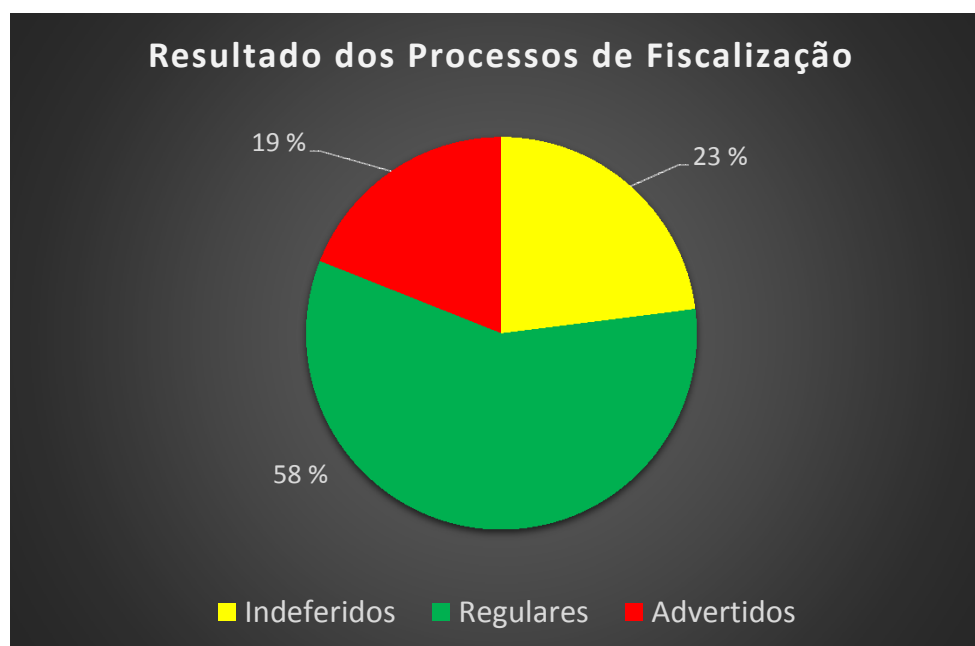



MAIS INFORMAÇÕES

<http://www.corpodebombeiros.sp.gov.br/> >>> Segurança contra Incêndio

CONTATO

COMANDO DO CORPO DE BOMBEIROS
Departamento de Segurança e Prevenção contra Incêndio

Endereço: Praça Clóvis Bevilácqua, 421 - Sé, São Paulo - SP

E-mail: ccbdsci@policiamilitar.sp.gov.br